



170008221380



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0302-2952856





(任务编号)

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: HR5-400/3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司

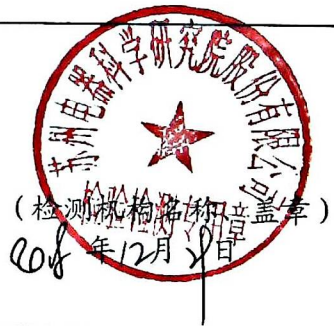

样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: HR5-400/3 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2018-11-16 完成日期: 2018-12-29	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区									
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格										
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: HR5-400/3 Uimp:12kV;Ui:1140V; Ue:AC380V; Ith=Ie:400A; 额定限制短路电流:50kA; 使用类别: AC-23B; 极数:3P.										
主检: 朱文华 签字:  日期: 2018-12-29										
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-12-29										
签发: 张 洁 签字:  日期: 2018-12-29										
备注: 1.变更情况: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">序号和名称</th> <th style="width: 35%;">变更前</th> <th style="width: 35%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.标准换版</td> <td>GB/T14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>2.额定绝缘电压及额定冲击耐受电压变更*</td> <td>Ui:690V; Uimp:6kV</td> <td>Ui:1140V; Uimp:12kV</td> </tr> </tbody> </table> *注: 额定绝缘电压及额定冲击耐受电压提高, 产品结构未发生变化, 与原产品结构完全一致。		序号和名称	变更前	变更后	1.标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	2.额定绝缘电压及额定冲击耐受电压变更*	Ui:690V; Uimp:6kV	Ui:1140V; Uimp:12kV
序号和名称	变更前	变更后								
1.标准换版	GB/T14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017								
2.额定绝缘电压及额定冲击耐受电压变更*	Ui:690V; Uimp:6kV	Ui:1140V; Uimp:12kV								
2.原 CCC 认可报告编号: 03601-A-17B1370-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010302026123; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。										

