



# 产品认证证书

证书编号: CQC14123107694

发证日期: 2022年08月16日

有效期至: 2031年08月04日

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 低压配电系统的电涌保护器  
HLS1-C/40kA/□/□、 HLS1-B/100kA/□/□、 HUDY1-C/40kA/□/□、 HUDY1-B/100kA/□/□; 详细参数见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 18802.11-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462111-2021 认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014年04月10日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC14123107694

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

II 类试验 (T2):

型号	保护模式	$I_{max}$ (kA)	$I_n$ (kA)	$U_c$ (V)	$U_p$ (kV)	组合方式
HUDY1-C/40kA/385V/260V/3P+N	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HLS1-C/40kA/385V/260V/3P+N	L-N	40	20	385	1.8	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/385V/4P	L/N-PE	40	20	385	1.8	4P
HLS1-C/40kA/385V/4P	L/N-PE	40	20	385	1.8	4P
HUDY1-B/100kA/385V/260V/3P+N	L-N	100	60	385	2.5	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HLS1-B/100kA/385V/260V/3P+N	L-N	100	60	385	2.5	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HUDY1-B/100kA/385V/4P	L/N-PE	100	60	385	2.5	4P
HLS1-B/100kA/385V/4P	L/N-PE	100	60	385	2.5	4P
HUDY1-C/40kA/385V/1P	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
HUDY1-C/40kA/385V/260V/1P+N	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/385V/2P	L/N-PE	40	20	385	1.8	2P
HUDY1-C/40kA/385V/3P	L/N-PE	40	20	385	1.8	3P
HLS1-C/40kA/385V/1P	L/N-PE	40	20	385	1.8	1P
HLS1-C/40kA/385V/260V/1P+N	L-N	40	20	385	1.8	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HLS1-C/40kA/385V/2P	L/N-PE	40	20	385	1.8	2P
HLS1-C/40kA/385V/3P	L/N-PE	40	20	385	1.8	3P
HUDY1-B/100kA/385V/1P	L/N-PE	100	60	385	2.5	1P
HUDY1-B/100kA/385V/260V/1P+N	L-N	100	60	385	2.5	1P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HUDY1-B/100kA/385V/2P	L/N-PE	100	60	385	2.5	2P
HUDY1-B/100kA/385V/3P	L/N-PE	100	60	385	2.5	3P
HLS1-B/100kA/385V/1P	L/N-PE	100	60	385	2.5	1P
HLS1-B/100kA/385V/260V/1P+N	L-N	100	60	385	2.5	1P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HLS1-B/100kA/385V/2P	L/N-PE	100	60	385	2.5	2P
HLS1-B/100kA/385V/3P	L/N-PE	100	60	385	2.5	3P
HUDY1-C/40kA/440V/260V/3P+N	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HLS1-C/40kA/440V/260V/3P+N	L-N	40	20	440	2.0	3P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/440V/4P	L/N-PE	40	20	440	2.0	4P
HLS1-C/40kA/440V/4P	L/N-PE	40	20	440	2.0	4P
HUDY1-B/100kA/440V/260V/3P+N	L-N	100	60	440	2.7	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HLS1-B/100kA/440V/260V/3P+N	L-N	100	60	440	2.7	3P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HUDY1-B/100kA/440V/4P	L/N-PE	100	60	440	2.7	4P
HLS1-B/100kA/440V/4P	L/N-PE	100	60	440	2.7	4P
HUDY1-C/40kA/440V/1P	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
HUDY1-C/40kA/440V/260V/1P+N	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	
HUDY1-C/40kA/440/2P	L/N-PE	40	20	440	2.0	2P
HUDY1-C/40kA/440V/3P	L/N-PE	40	20	440	2.0	3P
HLS1-C/40kA/440V/1P	L/N-PE	40	20	440	2.0	1P
HLS1-C/40kA/440V/260V/1P+N	L-N	40	20	440	2.0	1P+N
	N-PE	40	20	260	1.5	



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC14123107694


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HLS1-C/40kA/440V/2P	L/N-PE	40	20	440	2.0	2P
HLS1-C/40kA/440V/3P	L/N-PE	40	20	440	2.0	3P
HUDY1-B/100kA/440V/1P	L/N-PE	100	60	440	2.7	1P
HUDY1-B/100kA/440V/260V/1P+N	L-N	100	60	440	2.7	1P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HUDY1-B/100kA/440V/2P	L/N-PE	100	60	440	2.7	2P
HUDY1-B/100kA/440V/3P	L/N-PE	100	60	440	2.7	3P
HLS1-B/100kA/440V/1P	L/N-PE	100	60	440	2.7	1P
HLS1-B/100kA/440V/260V/1P+N	L-N	100	60	440	2.7	1P+N
	N-PE	100	60	260	1.5	
HLS1-B/100kA/440V/2P	L/N-PE	100	60	440	2.7	2P
HLS1-B/100kA/440V/3P	L/N-PE	100	60	440	2.7	3P

型号解释:

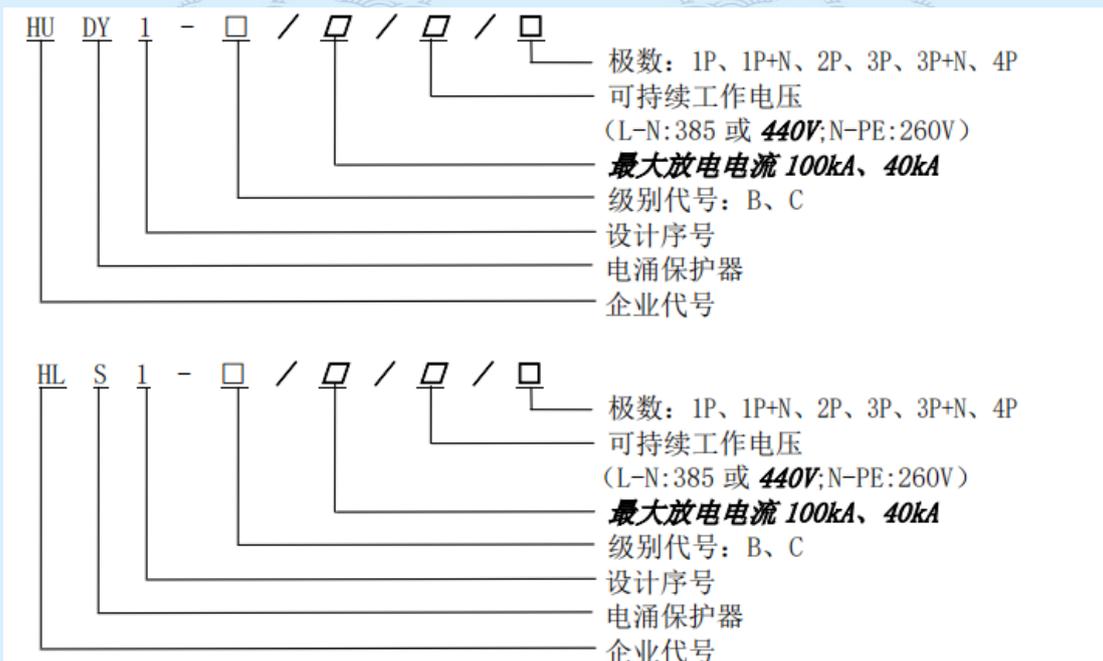

## 中国质量认证中心