



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632883

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

万能式断路器
HUW1-2000、HUW1-2000/4、HUW1F-2000、HUW1F-2000/4、HUW9S-2000、HUW9S-2000/4;
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632883

证书附页: 第 1 页 共 3 页

HUW1-2000、HUW1-2000/4、HUW1F-2000、
HUW1F-2000/4、HUW9S-2000、HUW9S-2000/4
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1000V;
额定工作电压(Ue): AC400/690V;
额定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,2000A;
额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu):
65/85kA(AC400V);
50/50kA(AC690V);
额定短路耐受电流(Icw): 65kA/1s(AC400V), 50kA/1s(AC690V);
HUW1PV-2000
额定冲击耐受电压(Uimp):12kV;
额定绝缘电压(Ui): 1250V;
额定工作电压(Ue): DC500(3P 外形), DC750V(3P 外形, 4P 外形),DC1000V(4P 外形); 额
定电流(In): 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A,2000A;
额定运行短路分断能力(Ics)/额定极限短路分断能力(Icu):42/42kA;
额定短路耐受电流(Icw): 42kA/1s;
过电流脱扣器类型: 电子式;
选择性类别: B;
极数: 3P, 4P;
配用的辅助触头:4NO4NC(本体)
Ith: 6A;
Ue/Ie: AC-15: AC230V/1.3A, AC400V/0.75A,
DC-13: DC220V/0.27A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书


证书编号: 2024010307632883

证书附页: 第 2 页 共 3 页


直流接线图

DC500V/750V 接线方式

F型接线方式

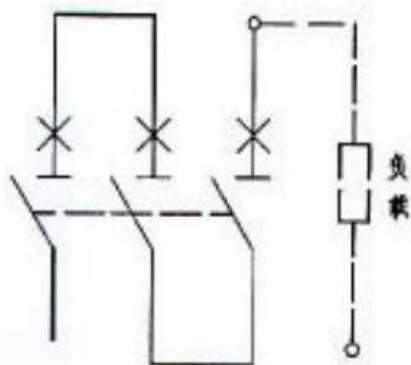


E型接线方式

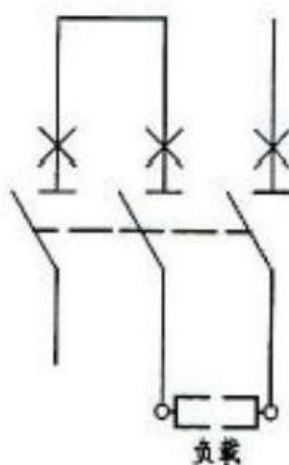


DC750V/1000V 接线方式


G型接线方式

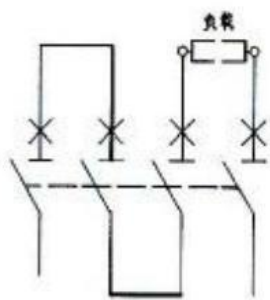

H型接线方式



I型接线方式

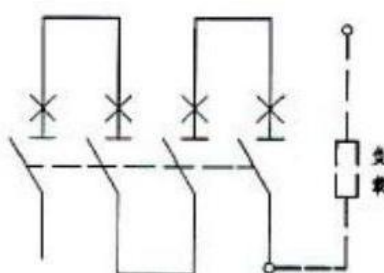

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632883

证书附页：第 3 页 共 3 页

型号解释：

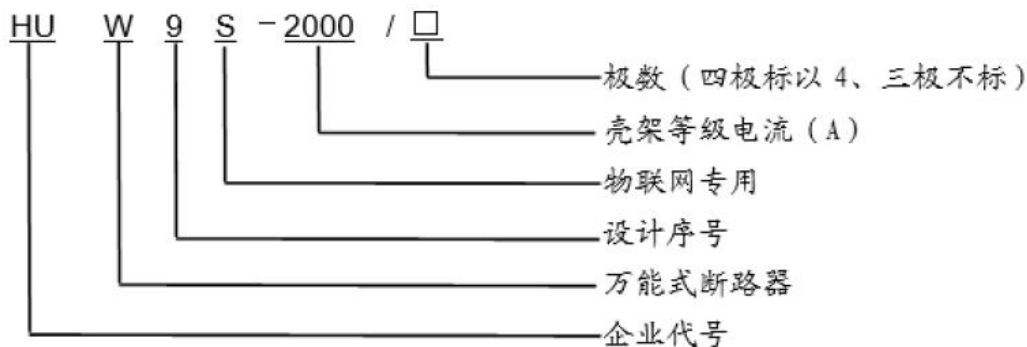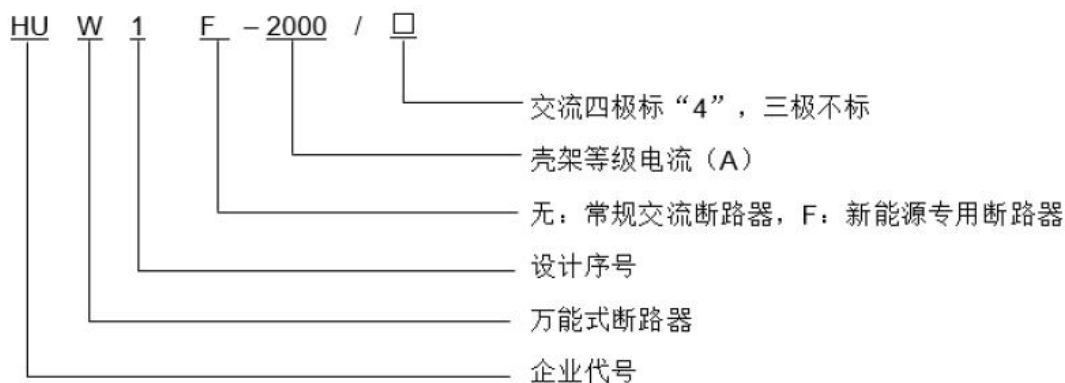

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司