



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632900

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
HUM8-100、HUM8-125、HUM9-125、HUM9-100；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632900

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HUM8-125, HUM8-100, HUM9-125, HUM9-100

U_{imp} : 8kV; U_i : 1000V; U_e : AC400V/690V;

I_n : 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A (HUM8-100, HUM9-100),

10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A (HUM8-125, HUM9-125);

过电流脱扣器类型: 热磁式;

I_{cs} : S 型 (2P, 3P, 3P+N, 4P): 35kA/3kA; H 型 (3P, 3P+N, 4P): 65kA/5kA; U/R 型 (3P): 125kA/5kA;

I_{cu} : S 型 (2P, 3P, 3P+N, 4P): 50kA/5kA; H 型 (3P, 3P+N, 4P): 85kA/10kA; U/R 型 (3P): 125kA/10kA;

选择性类别: A 类;

极数: 2P, 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P (3 个保护极, N 极可开闭);

适用于隔离用 (3P+N 除外);


配用的辅助触头 (2NO2NC):

U_i : 400V; U_{imp} : 4kV; I_{th} : 6A;

AC-15: U_e/I_e : AC400V/0.47A;

DC-13: U_e/I_e : DC220V/0.15A.

型号解释

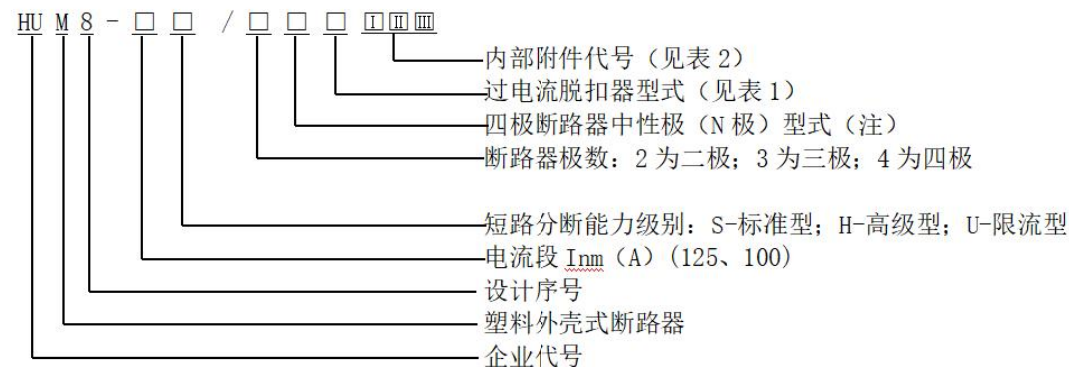

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632900

证书附页：第 2 页 共 2 页

HU M 9 - □ □ / □ □ □ □ □ □

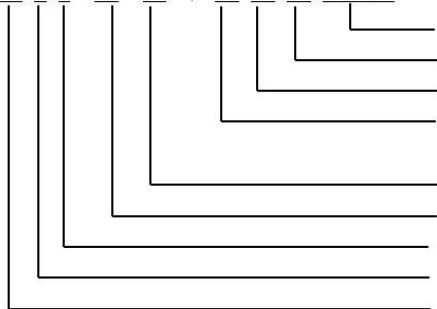

内部附件代号（见表 2）
过电流脱扣器型式（见表 1）
四极断路器中性极（N 极）型式（注）
断路器极数：2 为二极；3 为三极；4 为四极

短路分断能力级别：S-标准型；H-高分断型；R-限流型
电流段 I_{nm} (A) (125、100)
设计序号
塑料外壳式断路器
企业代号

注：四极产品中，中性极（N 极）的型式有二种：

- A 型：N 极不装过电流脱扣器，且 N 极始终接通，不与其它三极一起分合；
B 型：N 极不装过电流脱扣器，与其它三极一起分合。

表 1 过电流脱扣器型式

序号	名 称	说 明
3	热磁式脱扣器	同时具有过电流反时限保护特性，过电流瞬时动作保护特性

表 2 内部附件代号

I_{nm} (A)	I		II		III		备 注
	代号	说 明	代号	说 明	代号	说 明	
125、 100	0	无	0~2	辅助触头组数	0~2	报警触头组数	+
	1	分励脱扣器	0~1		0~1		
	2	欠电压脱扣器	0~1		0~1		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司