



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645278

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

小型断路器

HUM18-63, HUM18-63E, HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U, HUB9-63, HUB9-63E, HUB9-63Z, HUB9-63EZ, HUB9-63U; 参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 10963.1-2020; GB/T 10963.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 06 月 20 日 有效期至：2029 年 06 月 19 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645278

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HUM18-63, HUM18-63E, HUM18-63Z, HUM18-63EZ, HUM18-63U,
HUB9-63, HUB9-63E, HUB9-63Z, HUB9-63EZ, HUB9-63U;

Ue:

HUM18-63, HUB9-63, HUM18-63E, HUB9-63E:

AC230/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P);

HUM18-63Z, HUB9-63Z, HUM18-63EZ, HUB9-63EZ:

AC230/400V (1P)、AC400V (2P)、DC220V (1P、2P);

HUM18-63U, HUB9-63U:

AC230/400V (1P)、AC230V (1P+N)、AC400V (2P、3P、3P+N、4P)、DC220V (1P、2P); Ui: 500V; Uimp: 4kV;

In: 1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

瞬时脱扣器类型: B 型、C 型 (AC/DC); D 型 (AC);

HUM18-63, HUB9-63, HUM18-63E, HUB9-63E: $I_{cs}=7500A$ 、 $I_{cn}=I_{cn1}:10000A$ (AC);

HUM18-63Z, HUB9-63Z, HUM18-63EZ, HUB9-63EZ, HUM18-63U, HUB9-63U: $I_{cs}=7500A$ 、 $I_{cn}=I_{cn1}:10000A$ (AC); $I_{cs}=I_{cn}=I_{cn1}:6000A$ (DC);

极数: AC: 1P、2P、3P、4P (所有极均带保护), 1P+N, 3P+N; DC: 1P、2P (所有极均带保护)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307645278

证书附页: 第 2 页 共 2 页

型号的解释:

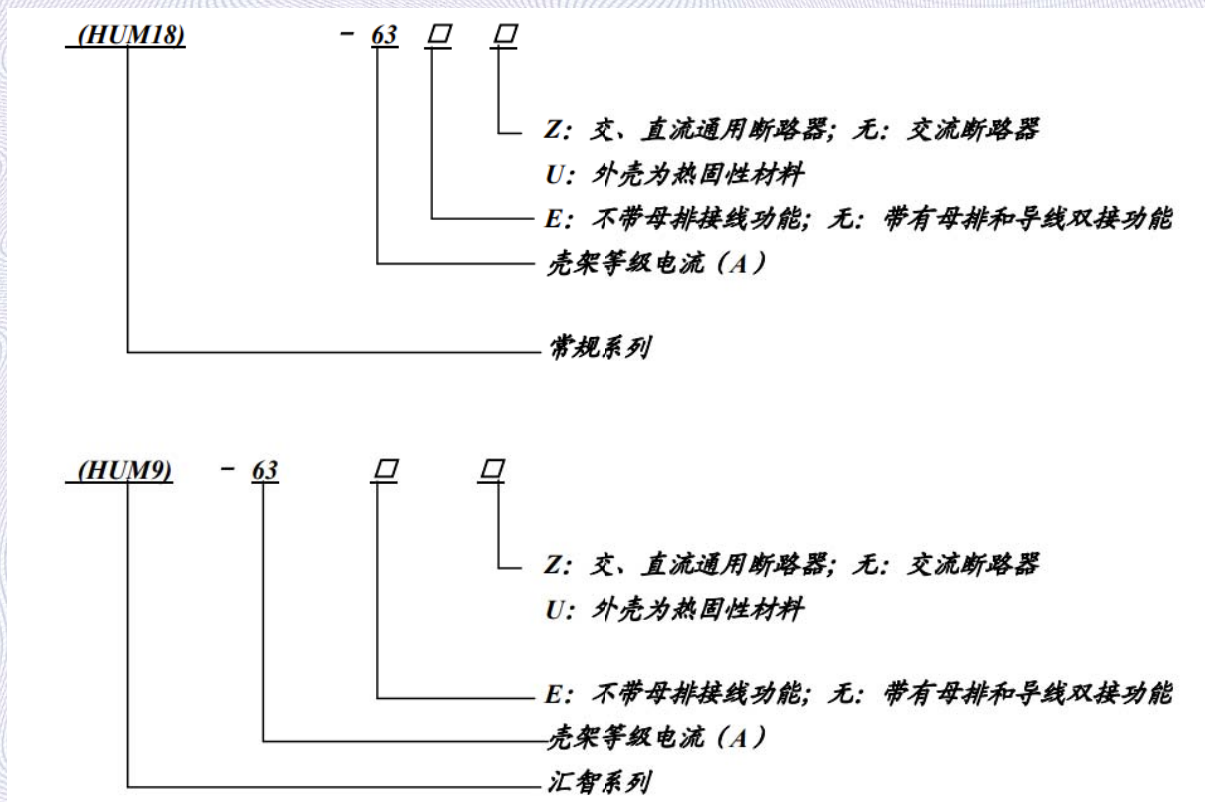

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司